


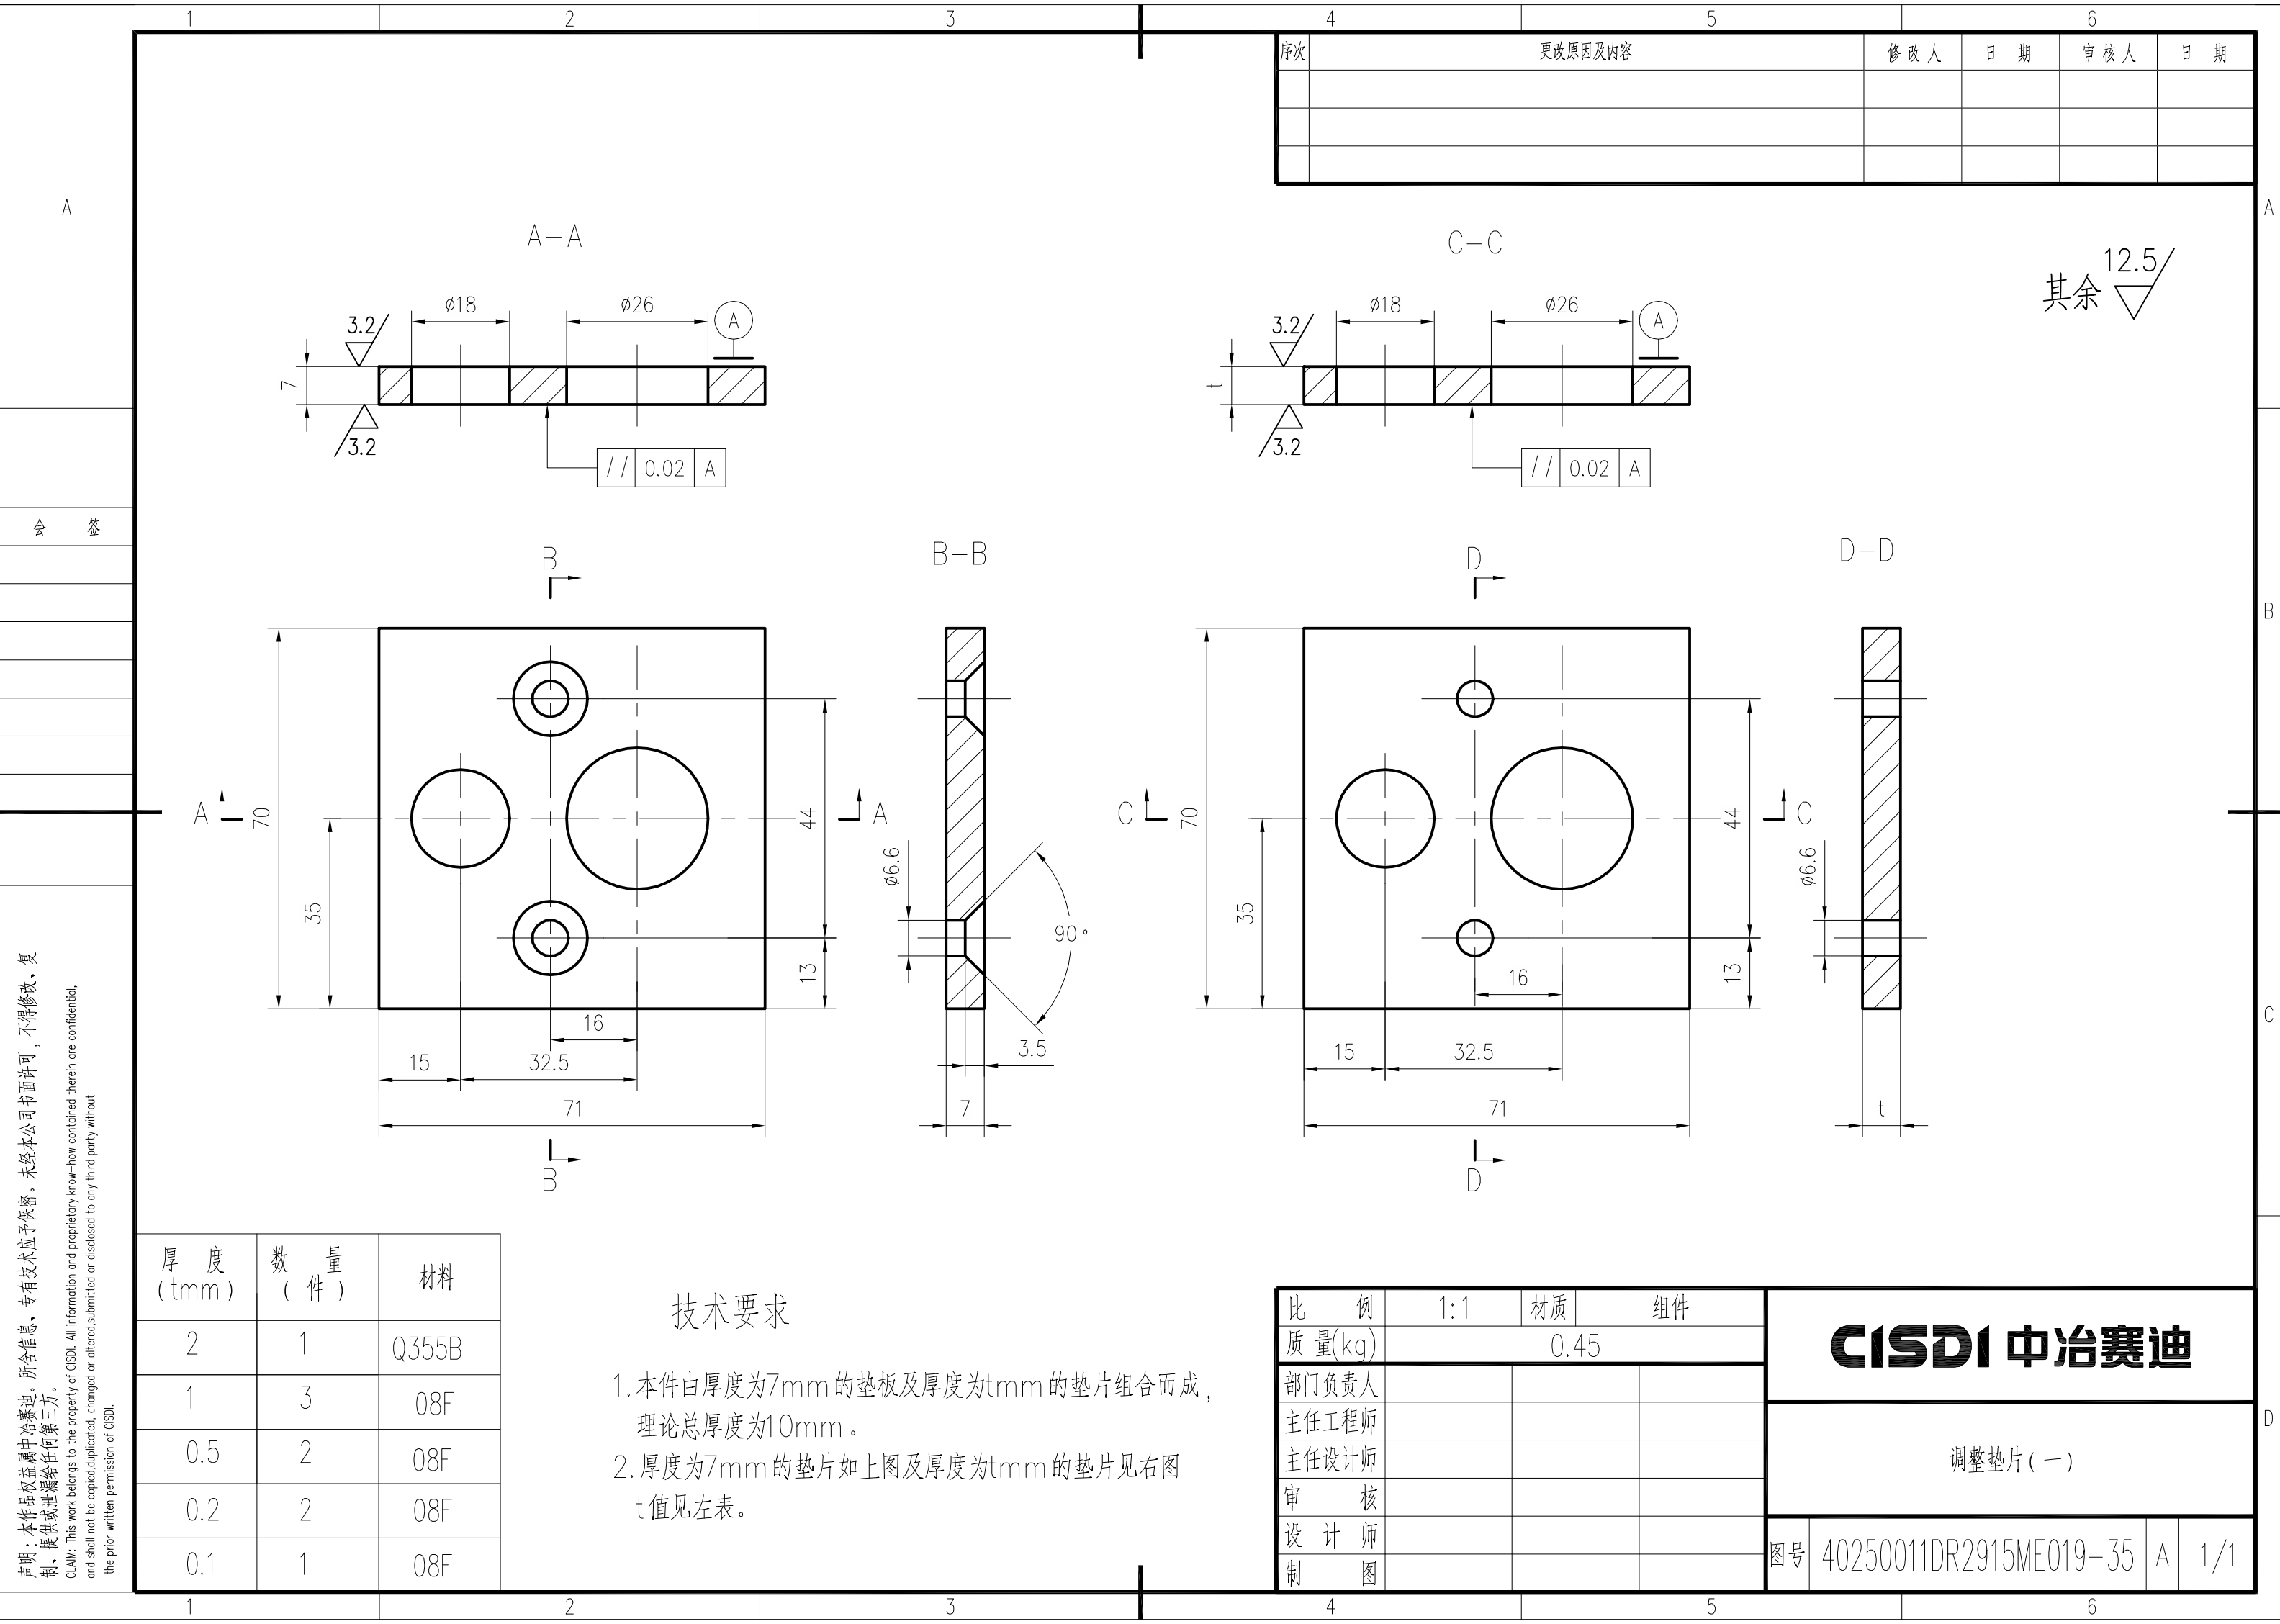

声明：本作品权益属中冶赛迪，所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或透露给任何第三方。
CLAM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

技术要求

- 1. 本件由厚度为7mm的垫板及厚度为tmm的垫片组合而成，理论总厚度为10mm。
- 2. 厚度为7mm的垫片如上图及厚度为tmm的垫片见右图t值见左表。

厚 度 (tmm)	数 量 (件)	材料
2	1	Q355B
1	3	08F
0.5	2	08F
0.2	2	08F
0.1	1	08F

比 例	1:1	材质	组件
质 量(kg)	0.45		
部门负责人			
主任工程师			
主任设计师			
审 核			
设 计 师			
制 图			

CISDI 中冶赛迪			
调整垫片（一）			
图号	40250011DR2915ME019-35	A	1/1

序次	更改原因及内容	修 改 人	日 期	审 核 人	日 期

其余 12.5/▽